

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ПАНСИОНАТ «РАДУГА»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ**

(ДОЛ «ЗВЕЗДОЧКА»)

Паспортизация доступности объектов

МАООУ «Пансионат «Радуга»

(дол «Звездочка»)

для маломобильных групп населения

2017 год

Утверждаю:
«Руководитель межведомственной рабочей группы»



подпись

Ф.И.О.

20__ г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
приоритетного социально-значимого объекта
для маломобильных граждан

№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта: муниципальное автономное образовательно-оздоровительное учреждение «Пансионат «Радуга» городского округа Тольятти (дол «Звездочка»)(Столовая).
- 1.2 Адрес объекта: Самарская обл., Шигонский район, с. Березовка.
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 1072,40 кв.м.
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка: да, 12900 кв.м.
- 1.4 Год постройки здания 1961, последнего капитального ремонта ---
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: ---

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
- 1.7 муниципальное автономное образовательно-оздоровительное учреждение «Пансионат «Радуга» городского округа Тольятти (МАООУ «Пансионат «Радуга»).
- 1.8 Юридический адрес организации (учреждения)
445003, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, Лесопарковое шоссе 36.
- 1.8 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- Оперативное управление
- 1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная) - Государственная
- 1.10 Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- Муниципальная
- 1.11 Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования администрации городского округа Тольятти
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты 445054, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, 34, тел. 543 870

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - другое.
- 2.2 Виды оказываемых услуг -) - организация оздоровления, досуга, отдыха детей,

подростков и молодежи.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту : (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - Дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития* - в случае необходимости

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 200 детей/70 сотрудников, всего 270 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - Нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Междугородний автобус Тольятти – Волжский Утес, далее автотранспортом до дол «Звездочка»
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - Нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 150 км.

3.2.2 время движения автобуса - 2 ч. 50 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет.

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером ;* - нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* - нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: - 0,2м

(описать: **бордюрный камень** между проезжей частью и пешеходной дорожкой)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет:* нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	С нарушениями умственного развития	ДУ на объекте

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,У,О,С)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К,У,О,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	ДУ (К,У,О,С)

	эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К,У,О,С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К,У,О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ**- доступно условно, **ВНД** – временно недоступно.

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ (К,Г,О,С,У)

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт Реконструкция, Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт реконструкция
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт реконструкция
5	Санитарно-гигиенические помещения	Реконструкция капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт Реконструкция

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ в рамках исполнения муниципальной программы:
«Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти 2014-2020годы.»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Создание условий по доступности отдельных зон, помещений, территории здания для инвалидов и маломобильных граждан (К,Г,О,С,У).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование с департаментом образования администрации городского округа Тольятти, отделом Центрального территориального округа министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, ГАУ Самарской обл. (Государственная экспертиза проекта в строительстве).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ **дата** 01.06.2017 г.

<http://tech.mfc63.ru/pasport/>

(*наименование сайта, портала*)

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель межведомственной рабочей группы


«20» _____ 20__ г.
Ф. И. О. _____

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № _____ от « _____ » _____
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

муниципальное автономное образовательно-оздоровительное учреждение «Пансионат «Радуга» городского округа Тольятти (долг «Звездочка»)(Столовая).

445003, РФ, Самарская обл., г.Тольятти, Лесопарковое шоссе 36, тел. 48-98-42, факс 48-98-42, E-mail raduga.maouu@yua.ru

Султанов Роман Николаевич, начальник лагеря

(полное юридическое наименование объекта)

1. Наименование населенного пункта Самарская область, Е-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)
2. Ведомственная принадлежность: Департамент образования администрации городского округа Тольятти.

3. Вид деятельности: по Уставу.

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта

Муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная)

5. Объем предоставляемых услуг:

200 детей/30 сотрудников, всего 230 человек

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта -

Отдельно стоящее здание; этажей в здании - 1 этаж; занимаемая площадь - 1 этаж, материал несущих конструкций - железобетон.

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;

базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	1 шт.-0,9 м, 1 шт. – 3,5м	К, О	-
Информация об объекте	наличие	-	К, О, С, Г	создать
Перепад высот бордюров, ботоных камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 0,025$ м	-	К, С, О	создать
Высота бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	-	К, С, О	Реконструкция устройства
Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8$ м	-	С	создать
Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	-	С	установка
Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	+	К, О, С	ремонт
Путь к главному (специализированному) входу в здание:				
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	3,5	К	-
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м	3,5	К	реконструкция
Указатели направления движения	не менее 2,0 x 1,8 м	-		создать
Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	-	К, Г	установка
	наличие		С	установка

Места отдыха	наличие	К, О	установка
Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)	-	-	Не предусмотрена проектом. Запрещена. согласно антитеррористическим требованиям по самарской обл. от 03.03.2005г. Протокол № 01-05
Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	К, О	-
Количество машино-мест для инвалидов	≥ 10% (не менее 1 места)	К	-
Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	К	-
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	К	-
Съезд с тротуара на проезжую часть:			
Угол уклона	≤ 1:12	К	создать
Ширина	≥ 1,0 м	К	создать
Высота бортового камня	≤ 0,015 м	К	создать
Открытая лестница			
Ширина лестничных маршей открытых лестниц	≥ 1,35 м	О, С	-
Марш лестницы	3-12 ступеней	О, С	-
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	О, С	-

Ширина проступей	0,35 – 0,4 м	-	O, C
Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие	-	O, C
Красные ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие	-	C
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	O, C
Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	-	O, C
- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующими окончанием	$\geq 0,3$ м	-	O, C
- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м	-	O, C
Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверх и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 – 0,9$ м	-	C
Пандус на рельефе			
Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	-	K
Уклон	$\leq 8\%$	-	K
Поручни с двух сторон:	наличие	-	K, O
- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м	-	K
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	K, O
- расстояние между поручнями	0,9 – 1,0 м	-	K, O
- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующими окончанием	$\geq 0,3$ м	-	K, O
Длина марша пандуса	≤ 9 м	-	K, O
Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными	наличие	-	K, O

устройствами						
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса		> 1,5 м	-	К, О	-	
Разворотные площадки:						
- верхнее окончание		> 1,5 x 1,5 м	-	К	-	
- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)		> 1,5 x 1,5 м	-	К	-	
- нижнее окончание		> 1,5 x 1,5 м	-	К	-	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м		наличие	-	К, О	-	
Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде		высотой 0,1 м	-	К, О	-	

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие				Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
			3	4	5	6		
1	2							7
	Крыльцо или входная площадка							
	Высота площадки	м		0,8				
	Габариты площадки: ширина X глубина	≥ 1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м		6,08x2,64	К			
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥ 2,2 x 2,2 м		-	К			
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие		-	К, О, С	создать установку		

Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании

Поперечный уклон в пределах

Навес

Водоотвод

Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету

Информация об объекте

Эвакуационный выход № 1,2

Высота площадки

Габариты площадки: ширина X глубина

Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина

Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см

Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании

Поперечный уклон в пределах

Навес

Водоотвод

Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету

Информация об объекте

Лестница наружная Центральный вход

К, О, С

К, О, С

К, О

К, О, С

К

Г

К

К

К, О, С

К, О, С

К, О, С

К, О

К, О, С

К

Г

Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании		+	O, C	-
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и внизу (ширина)	наличие 0,6 м	-	C	создать
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	C	создать
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	O, C	ремонт
При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	-	O, C	установка
Поручни с двух сторон	наличие	-	O, C	установка
- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	O, C	установка
- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	O, C	установка
Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	-	O, C	установка
Пандус паружный	наличие	-		создать
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	K	создать
Уклон	$\leq 8\%$	-	K	создать
Высота подьема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	-	K	создать
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	K, O	создать
Разворотные площадки:		-		создать
- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	K	создать
- промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	K	создать

-промежуточная с поворотом направления движения	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К	создать	
Поручни с двух сторон:					
- расстояние между поручнями	наличие	-	К, О	создать	
- на высоте (нижний поручень)	0,9-1,0 м	-	К, О	создать	
- на высоте (верхний поручень)	0,65-0,75 м	-	К	создать	
- горизонтальные завершения сверху и внизу с не травмирующим окончанием	0,85 – 0,95 м	-	К, О	создать	
	≥ 0,3 м	-	К, О	создать	
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-	К, О	создать	
Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	-	К	Установить (н)	
Звуковой маяк у входа	наличие	-	С	установка	

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлены норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Пандус переносной	наличие	-	К	-	
	Подъемник для инвалидов:					
- стационарный	наличие	-	-	К		
- мобильный	наличие	-	-	К	-	
Коридоры/холлы						
Ширина полосы движения	≥ 1,2 м	-	-	К	-	

Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	создать
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	-	К, Г	установка
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	-	К, Г	установка
Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	установка
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	-	Г	установка
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	Г	установка
Тактильная схема	наличие	-	С	установка
Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	-	К, О, С, Г	создать
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	-	О	создать
- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	-	К	создать
Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	-	С	реконструкция
Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	-	С	создать
Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		-		-
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	-
Контрастная маркировка	наличие	-	С	-
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	-	О	-

- горизонтальные завершения поручней	наличие	-	O	
Пандус внутренних на этаже				
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	K	-
Уклон	$\leq 8\%$	-	K	-
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	K	-
Разворотные площадки внизу, вверх	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	K	-
Поручни с двух сторон:	наличие	-	K, O	-
- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-	K	-
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	O	-

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

(в зависимости от сферы деятельности)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		200 мест	-		
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$	$\geq 2\%$	K	-	
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	1,2 м	K	-	
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2	-	Г	создать	
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					

Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников

наличие

К

создать

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помещений по плану БТИ

Наименование элементов объекта

Норматив
доступности,
установленный
для инвалидов

Фактическая
величина,
наличие

Категория
для которых
установлен
норматив

Рекомендуемые
мероприятия по
адаптации:
установка, создание,
ремонт, замена,
реконструкция

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

Санузел для инвалидов(муж, жен) аналогично

Знак доступности помещения

Тактильная маркировка санузла

Ширина дверного проема

Открывание дверей

Тактильная направляющая полоса к унитазу,
ощущаемая ногой или тростью (ширина)

Количество кабинок

• ширина дверного проема

• габариты (минимальные глубина X ширина)

- опорные поручни

в т.ч. откидные

- знак доступности кабины (при
необходимости)

Размеры универсальной кабины

Зона для кресла-коляски рядом с унитазом
(ширина x глубина)

• крючки для костылей (на высоте 120 см с
выступом 12 см)

наличие

наличие

наличие

$\geq 0,9$ м

наружное

0,3 м

≥ 1 шт.

$\geq 0,9$ м

$\geq 1,8 \times 1,65$ м

наличие

наличие

наличие

$\geq 2,2 \times 2,25$ м

$\geq 0,75$ м

наличие

Создать

Создать

Создать

Создать

-

Создать

Создать

Создать

Создать

Создать

Создать

Создать

Создать

Создать

Создать

Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	-	К, О	Создать
Раковина: с опорным поручнем	наличие	-	К, О	Создать
- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	-	К	Создать
- высота раковины с опорным поручнем	$0,75 - 0,85$ м	-	К, О	установка
Писсуар располагать на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	-	К	установка
Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9 \times 1,5$ м	-	К, О	установка
Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\leq 0,48 \times 0,85$ м	-	К, О	установка
Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	-	С	Создать
Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	-	К, О, С	Создать

Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат(жен) аналогично

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлены норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Визуальные средства информации о предоставлении услуги Надписи: размещение на высоте	наличие	наличие	-	К, О, Г, С	Создать	
	наличие	наличие	+	К, О, Г, С	Создать	
	$\geq 1,5$ м	$\geq 1,5$ м	1,5 м	К, О, Г, С	Создать	

высота прописных букв	$n \leq 4,5 \text{ м}$	0,01	К, О, Г, С	Создать
освещенность	$\geq 0,075 \text{ м}$	-	К, О, Г, С	Создать
Указатели, пиктограммы	наличие	-	К, О, Г, С	установка
размещение на высоте	наличие	-	К, О, Г, С	установка
высота прописных букв	$1,3 - 1,4 \text{ м}$	-	К, О, Г, С	установка
освещенность	$\geq 0,075 \text{ м}$	-	К, О, Г, С	установка
Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	-	К, О, Г, С	установка
	наличие	-	С	установка
высота размещения	$1,3 - 1,4 \text{ м}$	-	С	установка
маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	-	С	установка
на кнопках управления лифта	наличие	-	С	установка
на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	-	С	установка
Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	-	Г	установка
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	-	С, Г	установка
Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	-	К	установка
Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	установка
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	-	С	установка
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	-	Г, С	установка
Малогобаритные аудиовизуальные	наличие	-	К, С, О, Г	установка

7. ВЫВОДЫ

Объект не соответствует нормативам доступности установленным для инвалидов и других маломобильных групп населения категорий К,О,С,Г,У. Создание условий по состоянию доступности отдельных зон, территорий, помещений здания для инвалидов МГН возможно после реконструкции здания.

«Представитель рабочей группы»
Заместитель директора по АХЧ

(Полянский А.Н.)

Дата заполнения
24.05.2017 г.

Представитель организации

(Микель Е.Б.)




Приложения

1.

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (коштыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)



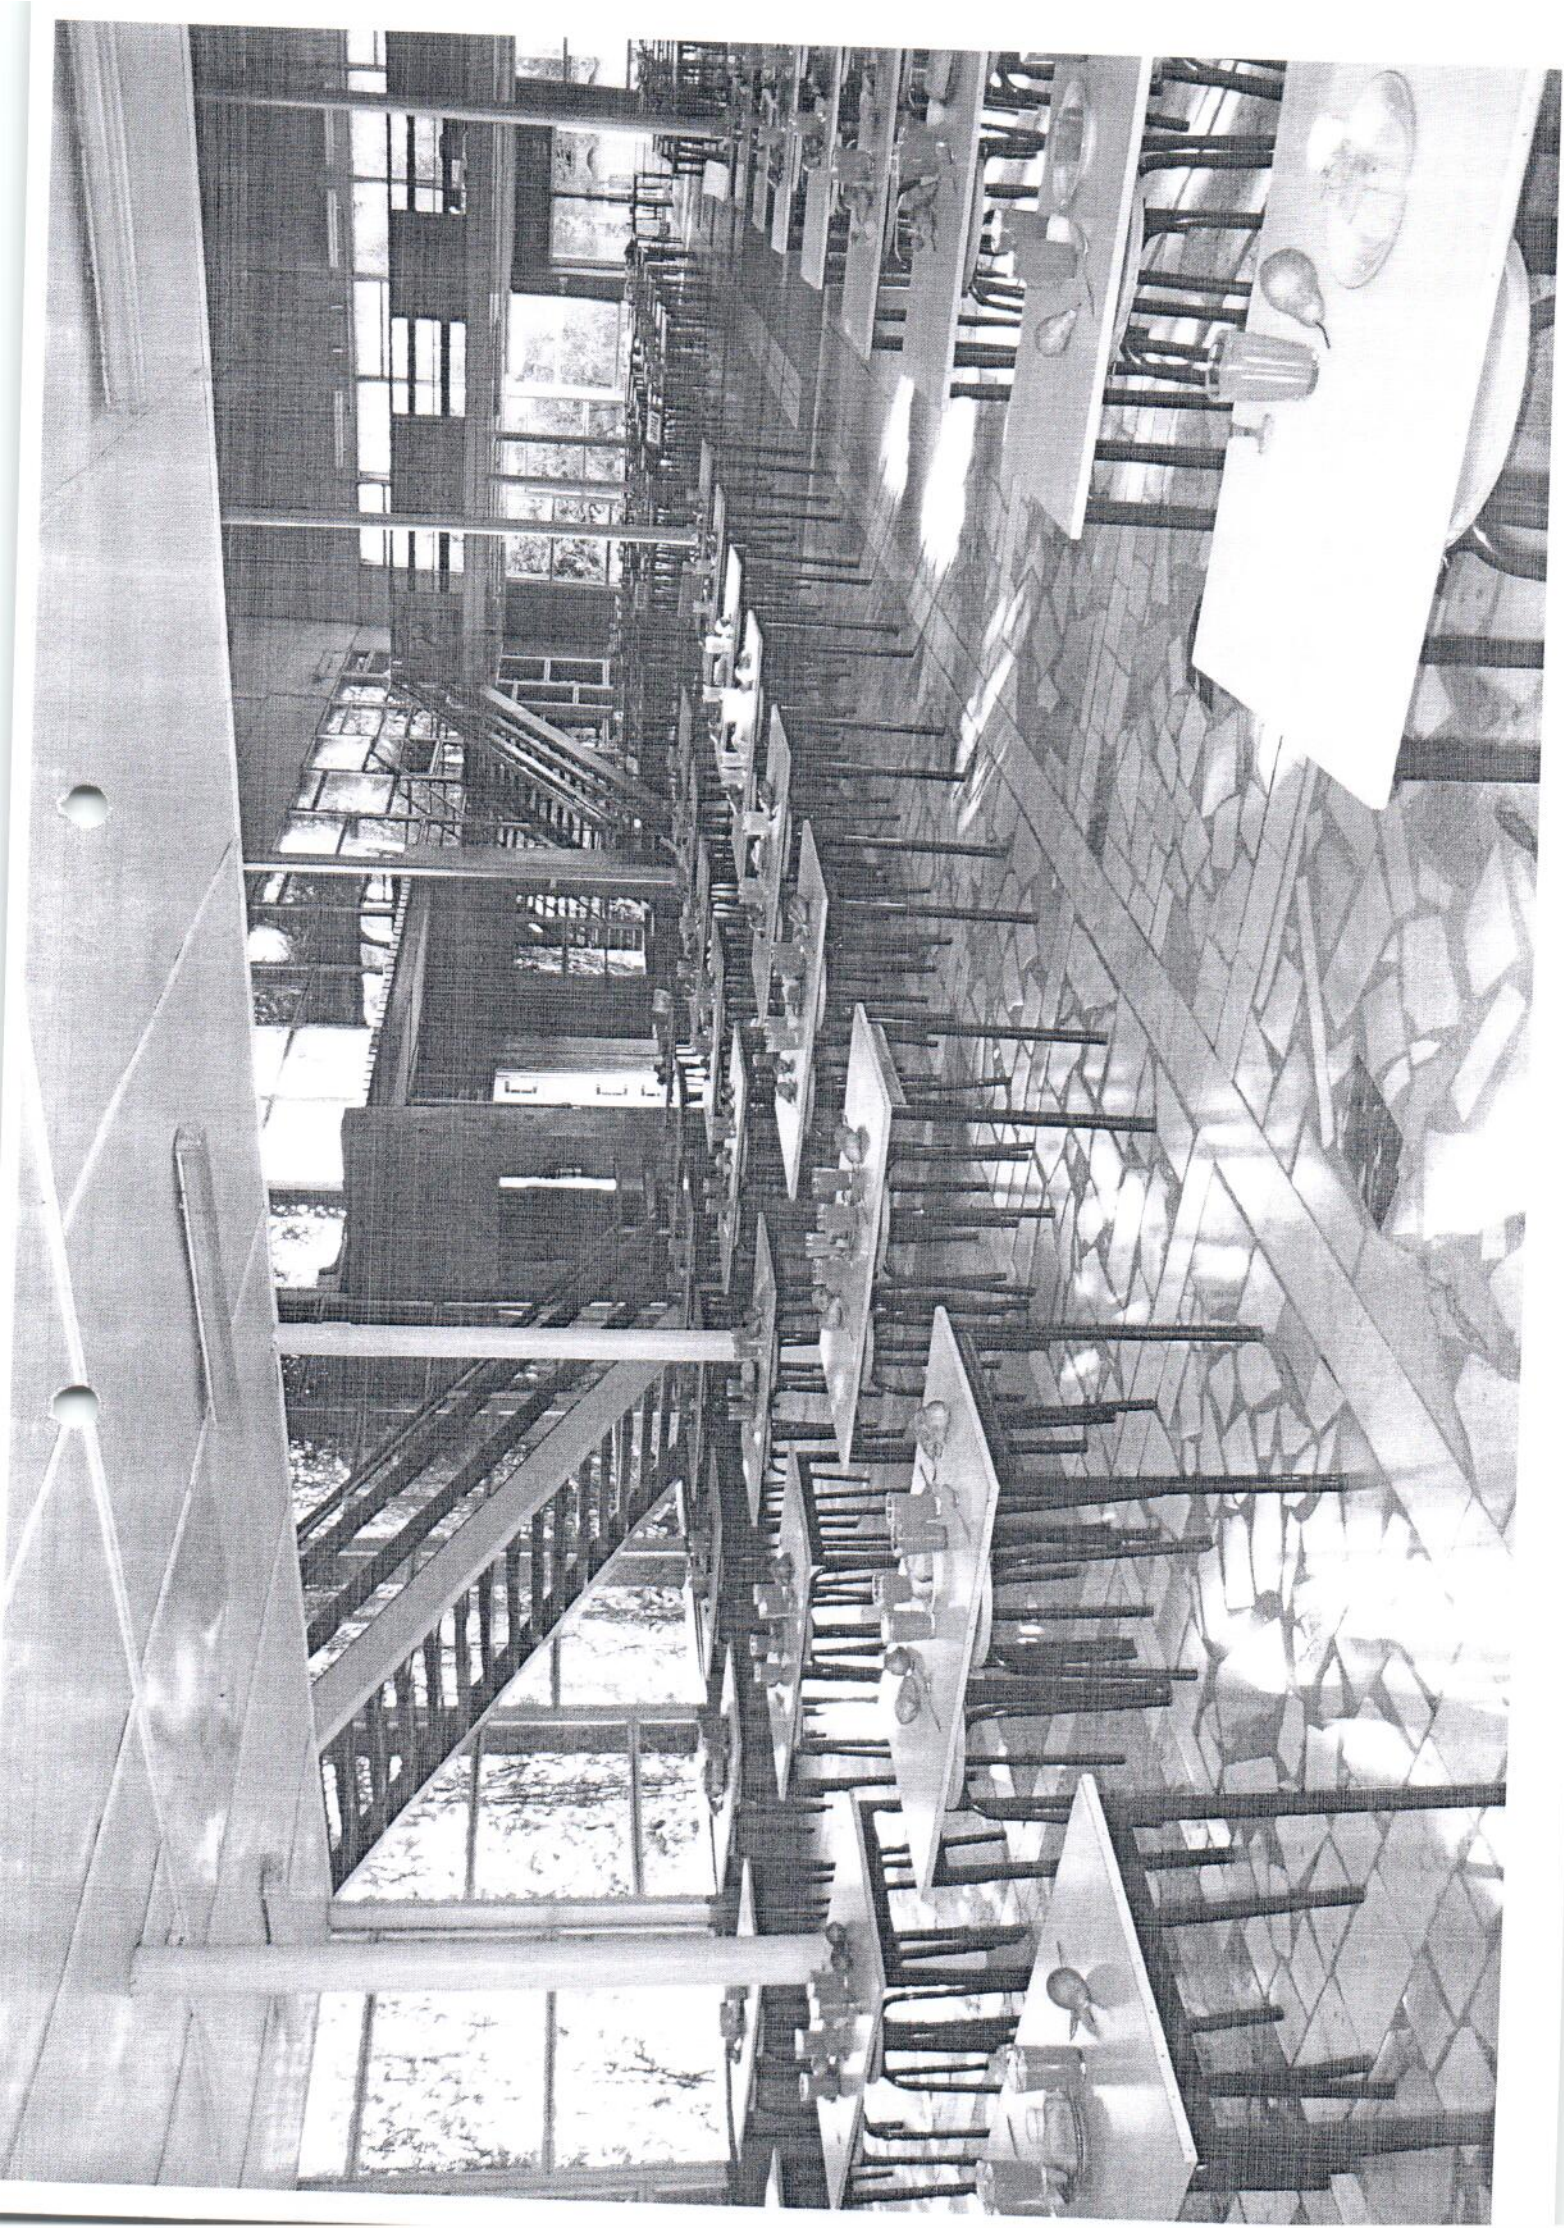

«Руководитель межведомственной рабочей группы»



Ф.И.О.

20 Г.

No. _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта: муниципальное автономное образовательно-оздоровительное учреждение «Пансионат «Радуга» городского округа Тольятти (доп. «Звездочка»)(Клуб).
- 1.2 Адрес объекта: Самарская обл., Шигонский район, с. Березовка.
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 774,50 кв.м.
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка: да, 12900 кв.м.
- 1.4 Год постройки здания 1992, последнего капитального ремонта ---
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: ---

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
- 1.7 муниципальное автономное образовательно-оздоровительное учреждение «Пансионат «Радуга» городского округа Тольятти (МАООУ «Пансионат «Радуга»).
- 1.8 Юридический адрес организации (учреждения)
445003, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, Лесопарковое шоссе 36.
- 1.8 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- Оперативное управление
- 1.9 Форма собственности (государственная, негосударственная) - Государственная
- 1.10 Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*)
- Муниципальная
- 1.11 Вышестоящая организация (*наименование*) Департамент образования администрации городского округа Тольятти.
- 1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты 445054, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, 34, тел. 543 870

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - другое

2.2 Виды оказываемых услуг - организация оздоровления, досуга, отдыха детей, подростков и молодежи.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые: все возрастные категории) - Дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.* - в случае необходимости

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 200 детей/70 сотрудников, всего 270 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - Нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Междугородний автобус Тольятти – Волжский Утес, далее автотранспортом до дол «Звездочка»

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - Нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 150 км.

3.2.2 время движения автобуса - 2 ч. 50 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), - нет

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером ;* - нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* - нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: - 0,2м

(описать: **бордюрный камень** между проезжей частью и пешеходной дорожкой)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет:* Нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	С нарушениями умственного развития	ДУ на объекте

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К, Г, О, С)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К, Г, О, С)

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К, Г, О, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К, Г, О, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, Г, О, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К, Г, О, С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К, Г, О, С)

** Указывается: **ДП-В** – доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – временно недоступно.

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД (К,Г,О,С,У).

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт Реконструкция, Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт реконструкция
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт реконструкция
5	Санитарно-гигиенические помещения	Реконструкция капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт Реконструкция

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ в рамках исполнения муниципальной программы:
«Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории городского округа Тольятти 2014-2020годы.»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Создание условий по доступности отдельных зон, помещений, территории здания для инвалидов и маломобильных граждан (К,Г,О,С,У).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование с департаментом образования администрации городского округа Тольятти, отделом Центрального территориального округа министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, ГАУ Самарской обл. (Государственная экспертиза проекта в строительстве).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата 01.06.2017 г.
<http://tech.mfc63.ru/pasport/>

(*наименование сайта, портала*)

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель межведомственной рабочей группы


« 20 г. _____
Ф. И. О. _____

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № _____ от « _____ » г. _____
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Муниципальное автономное образовательно-оздоровительное учреждение «Пансионат «Радуга» городского округа Тольятти (полное юридическое наименование объекта)
(полное юридическое наименование объекта)
«Звездочка» (Клуб).

445003, Рф, Самарская обл., г. Тольятти, Лесопарковое шоссе 36, тел. 48-98-42, факс 48-98-42, E-mail gaduga.maouu@yandex.ru
Султанов Роман Николаевич, начальник лагеря

1. Наименование населенного пункта Самарская область, г. Тольятти, ф. и. о. и должность руководителя (почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, ф. и. о. и должность руководителя)

2. Ведомственная принадлежность: Департамент образования администрации городского округа Тольятти. Шигонский район, с. Березовка.

3. Вид деятельности: по Уставу.

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта

Муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная)

5. Объем предоставляемых услуг:

200 детей/70 сотрудников, всего 270 человек.

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта -

Отдельно стоящее здание: этажей в здании - 2 этажа, занимаемая площадь - 2 этажа, материал несущих конструкций - железобетон, материал лестниц - железобетон.

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).)

7. Количество и назначение входов - 1 центральный, 3 эвакуационных.

8. Год постройки - 1992

9. Год последней реконструкции -

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	150000	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Междугородный автобус Тольятти- Волжский Утес, далее на автобусном маршруте 15 км. до дол «Звездочка»	
Наличие переходов на пути следования от остановки	нет	
Регулируемые переходы	нет	нет
Нерегулируемые переходы	нет	
Внеуличные переходы	нет	нет
	с пандусом	нет
	с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет	
Перепады высоты на пути движения	20 см	нет
Открытые лестницы	нет	нет
Поручни на лестницах	Пандусы с уклоном более 8%	нет
	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	1 шт-0,9 м,	К, О	-	

Информация об объекте	наличие	1 шт. – 3,5м	К, О, С, Г К, С, О	создать создать
Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	≤ 0,025 м	-	К, С, О	создать
Высота бордюров по краям пешеходных путей	≥ 0,05 м	-	К, С, О	Реконструкция устройство создать
Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	≥ 0,8 м	-	С	создать
Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	-	С	установка
Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	+	К, О, С	ремонт
Путь к главному (специализированному) входу в здание:				
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥ 2,0 м	3,5	К	-
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	≥ 1,2 м	3,5	К	реконструкция
Указатели направления движения	не менее 2,0 x 1,8 м	-		создать
Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	-	К, Г	установка
	наличие		С	установка

Места отдыха	наличие	К, О	установка	Не предусмотрена проектом. Запрещена, согласно антитеррористическим требованиям по самарской обл. от 03.03.2005г. Протокол № 01-05
Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)			-	
Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	К, О	-	
Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)	К	-	
Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	К	-	
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	К	-	
Съезд с тротуара на проезжую часть:				
Угол уклона	$\leq 1:12$	К	создать	
Ширина	$\geq 1,0$ м	К	создать	
Высота бортового камня	$\leq 0,015$ м	К	создать	
Открытая лестница				
Ширина лестничных маршей открытых лестниц	$\geq 1,35$ м	О, С	-	
Марш лестницы	3-12 ступеней	О, С	-	
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	О, С	-	

Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	-	О, С	-
Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие	-	О, С	-
Красивые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие	-	С	-
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0.02 м	наличие	-	О, С	-
Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	-	О, С	-
- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующими окончанием	$\geq 0,3$ м	-	О, С	-
- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м	-	О, С	-
Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверх и внизу шириной 0.3-0.5 м	$\geq 0,8 - 0,9$ м	-	С	-
Пандус на рельефе				
Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	-	К	-
Уклон	$\leq 8\%$	-	К	-
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	-
- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м	-	К	-
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	К, О	-
- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	К, О	-
- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующими окончанием	$\geq 0,3$ м	-	К, О	-
Длина марша пандуса	≤ 9 м	-	К, О	-
Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными	наличие	-	К, О	-

устройствами

Длина горизонтальной площадки прямого пандуса

> 1,5 м

К, О

Разворотные площадки:

- верхнее окончание

> 1,5 x 1,5 м

К

- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)

> 1,5 x 1,5 м

К

- нижнее окончание

> 1,5 x 1,5 м

К

Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м

наличие

К, О

Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде

высотой 0,1 м

К, О

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ

Наименование элементов объекта

Норматив доступности, установленный для инвалидов

Фактическая величина, наличие

Категория для которых установлен норматив

Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция

Примечание

1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	м	0,8			
	Габариты площадки: ширина X глубина	≥ 1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	13,07 x 5,19	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥ 2,2 x 2,2 м	-	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	-	К, О, С	создать установку	

Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании

наличие + К, О, С -

Поперечный уклон в пределах

1-2% 2% К, О, С -

Навес

наличие + К, О -

Водоотвод

наличие - К, О, С -

Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету

$\geq 1,0$ м - К -

Информация об объекте

наличие + Г -

Эвакуационный выход № 1,2,3

Высота площадки

м - К -

Габариты площадки: ширина X глубина

$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м $\geq 2,2 \times 2,2$ м К -

Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина

наличие - К, О, С -

Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см

наличие - К, О, С -

Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании

наличие - К, О, С -

Поперечный уклон в пределах

1-2% 2% К, О, С -

Навес

наличие + К, О -

Водоотвод

наличие - К, О, С -

Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету

$\geq 1,0$ м - К -

Информация об объекте

наличие + Г -

Лестница наружная Центральный вход

наличие + -

Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	+	O, C	-
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	-	C	создать
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	C	создать
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	O, C	ремонт
При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	-	O, C	установка
Поручни с двух сторон	наличие	-	O, C	установка
- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	O, C	установка
- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	O, C	установка
Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	-	O, C	установка
Пандус наружный	наличие	-		создать
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	K	создать
Уклон	$\leq 8\%$	-	K	создать
Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	-	K	создать
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	K, O	создать
Разворотные площадки:		-		создать
- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	K	создать
- промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	K	создать

- промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	К	создать
Поручни с двух сторон:	наличие	-		
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К, О	создать
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	-	К, О	создать
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	К	создать
- горизонтальные завершения вверх и вниз с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3 \text{ м}$	-	К, О	создать
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-	К, О	создать
Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	-	К	Установить (н)
Звуковой маяк у входа	наличие	-	С	установка

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Лестница на уровень 1-го этажа		+			
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	установка	
	Поручни с двух сторон	наличие	-	О, С	- установка	
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С	- установка	
	- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз	$\geq 0,3 \text{ м}$	-	О, С	- установка	

с не травмирующим окончанием					
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	- установка	
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		-		- установка	
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К	- установка	
Уклон	$\leq 8\%$	-	К	- установка	
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К	- установка	
Разворотные площадки внизу, вверх	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	- установка	
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	- установка	
- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-	К	- установка	
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О	- установка	
- горизонтальные завершения вверх и вниз с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	К	- установка	
Пандус переносной	наличие	-	К	-	
Подъемник для инвалидов:					
- стационарный	наличие	-	К		
- мобильный	наличие	-	К	установка	Невозможно установить необходима техническая реконструкция здания
Коридоры/холлы					
Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	1,88	К	-	
Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К	создать	
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	-	К, Г	установка	

Пиктограммы (доступность, вход, выход)	-	К, Г	установка
Речевые информаторы и маяки	-	С	установка
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	-	Г	установка
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	-	Г	установка
Тактильная схема	-	С	установка
Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	-	К, О, С, Г	создать
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	О	создать
- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	К	создать
Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	С	реконструкция
Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	С	создать
Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)	-	-	-
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	+	О, С	-
Контрастная маркировка	-	С	-
Поручни с двух сторон на лестнице	+	О	-
- горизонтальные завершения поручней	+	О	-
Пандус внутренний на этаже	-	-	-
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	К	-
Уклон	$\leq 8\%$	К	-
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	К	-
Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	К	-

2	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	-	
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-	К	-	
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О	-	
	Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и внизу (ширина)	0,6 м	-	С	создать	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	создать	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	установка	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	-	О, С	установка	
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	+	О, С	установка	
	- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	+	О, С	установка	
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	-	С	создать	

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

(в зависимости от сферы деятельности)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
5.6	Обслуживание через окно/прилавок		-		-	
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	-	К	-	
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,5 м	-	К	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков		-			
	Обслуживание в кабине № 5.6 аналогично		-			

Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	0,85	К	реконструкция
Высота порога	≤ 0,025 м	-	К	-
Информация тактильная	наличие	-	С	создать
Информация визуальная контрастная:	наличие	-	К, О, С, Г	создать
- размещение на высоте	≤ 1,8 м	-	К	создать
- высота прописных букв	≥ 0,025 м	-	С	создать
Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	-	О	создать
Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К	создать
Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	-	К, О	создать
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
Обслуживание с перемещением №				
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м	-	К	-
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	-	К	-
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов				
Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, cabina телефона и др.)				
Ширина x глубина	≥ 1,6 x 1,8 м	-	К	-
Место для сидения	наличие	-	О	-
Крючки для костюмов (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О	-
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин				
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		200 мест		-
Доля мест для колясочников	≥ 2 %	> 2 %	К	-
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-	≥ 1,2 м	1,2 м	К	-

х глубина)	≥ 0,75 м				
• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-		О	Создать
Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	-		К, О	Создать
Раковина: с опорным поручнем	наличие	-		К, О	Создать
- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина)	≥ 1,30 x 0,85 м	-		К	Создать
- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м	-		К, О	установка
Писсуар располагать на высоте от пола	≤ 0,4 м или вертикальной формы	-		К	установка
Габариты поддона (трапа)	≤ 0,9 x 1,5 м	-		К, О	установка
Размеры сиденья душевой кабины: глубина х длина	≤ 0,48 x 0,85 м	-		К, О	установка
Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	-		С	Создать
Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	-		К, О, С	Создать

Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат(жен) аналогично

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив	Фактический	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	-		К, О, Г, С	Создать	
Надписи:	наличие	+		К, О, Г, С	Создать	

размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	1,5 м	К, О, Г, С	Создать
высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	0,01	К, О, Г, С	Создать
освещенность	наличие	-	К, О, Г, С	Создать
Указатели, пиктограммы	наличие	-	К, О, Г, С	установка
размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	-	К, О, Г, С	установка
высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	-	К, О, Г, С	установка
освещенность	наличие	-	К, О, Г, С	установка
Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	-	С	установка
высота размещения	1,3 – 1,4 м	-	С	установка
маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	-	С	установка
на кнопках управления лифта	наличие	-	С	установка
на кабинках санитарно-бытовых помещений	наличие	-	С	установка
Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1 шт)	-	Г	установка
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1 шт)	-	С, Г	установка
Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	-	К	установка
Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	установка
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	-	С	установка
Световые текстовые табло для вывода	наличие	-	Г, С	установка

